

RE: breyting á deiliskipulagi Skarðshlíðar 1. áfanga vegna endastöðvar strætó.

Til : Anna Margrét Tómasdóttir
Frá : Einar Snorri Einarsson <einare@landsnet.is>
Heiti : RE: breyting á deiliskipulagi Skarðshlíðar 1. áfanga vegna endastöðvar strætó.
Málsnúmer : 2111398
Málsaðili : Hafnarfjarðarkaupstaður
Skráð dags : 22.03.2022 13:07:50
Höfundur : Einar Snorri Einarsson <einare@landsnet.is>

Viðhengi [landsnet_color_undirsk_83998f15-af46-46f5-96d9-79d5a6f7080f.png](#)
[landsnet_color_undirsk_83998f15-af46-46f5-96d9-79d5a6f7080f.png](#)
[image002.jpg](#)[image002.jpg](#)
[image001.jpg](#)[image001.jpg](#)

Sæl,

Jú við erum búin að fara yfir þetta og höfum engar athugasemdir við breytingarnar.

Einar Snorri Einarsson

Framkvæmdastjóri/EVP

Stjórnunarsvið / Corporate Service & Communications

Tel / Sími +354 563 9349 / Mobile / Gsm. +354 616 0880 / einare@landsnet.is

www.landsnet.is / www.facebook.com/landsnet / www.linkedin.com/company/landsnet / www.instagram.com/landsnet

From: Anna Margrét Tómasdóttir

Sent: mánudagur, 21. mars 2022 13:34

To: Einar Snorri Einarsson

Subject: RE: breyting á deiliskipulagi Skarðshlíðar 1. áfanga vegna endastöðvar strætó.

Athugið að sendandi tölvupóstsins er utan Landsnets. Ekki smella á tengla eða opna viðhengi nema þú þekkir sendandann og veist að innihaldið er öruggt.

Sæll Einar

Hefur haft tækifæri til skoða tillöguna sem ég sendi þér á fimmtudaginn?

Með kveðju,

Anna Margrét Tómasdóttir

Verkefnisstjóri

Umhverfis- og skipulagssvið

Norðurbella 2

585 5500

amt@hafnarfjordur.is



From: Anna Margrét Tómasdóttir
Sent: fimmtudagur, 17. mars 2022 13:28
To: einare@landsnet.is
Cc: Þormóður Sveinsson <thormodurs@hafnarfjordur.is>; Helga Stefánsdóttir <Helgas@hafnarfjordur.is>
Subject: breyting á deiliskipulagi Skarðshlíðar 1. áfanga vegna endastöðvar strætó.

Sæll Einar

Við fengum athugasemd frá Landsneti við auglýsingu á breytingu á deiliskipulagi Skarðshlíðar 1. áfanga vegna nýrrar endastöðvar fyrir strætó.

Þið vöktuð athygli okkar á að Hnoðraholtslínu lægi í gegnum skipulagssvæðið með þeim kvöðum sem henni fylgir.

Við höfum unnið tillögu að breytingum á uppdrættinum sem væri gott að fá álit ykkar á og hvort hún gæti komið til greina.

Við gáfum okkur þann útgangspunkt að strengurinn væri ca undir miðri gangstéttinni. Í tillögunni eru:

- skipulagsmörk flutt út fyrir línustæðið
- gert ráð fyrir að byggingarreiturinn sé minnkaður og fluttur út fyrir athafnarsvæðið. Aðstöðuhúsið fyrir vagnstjóranna er gámahús sem er í dag staðsett við Klukkuvelli það verður flutt á staðinn.
- lóð er minnkuð
- hljóð-girðingar fluttar fjær lögn en enn innan athafnarsvæðis
- strætóskýli innan athafnarsvæðis, sökklar á strætóskýlum eru ca 50cm djúpir

Svo bætum við bæta texta inn á uppdráttinn:

Breyting

Breytingin felst í að gert er ráð fyrir nýrri biðstöð fyrir strætó.


Gerður er byggingarreitur fyrir aðstöðu vagnstjóra og sýnd möguleg staðsetning fyrir strætóskýli.

Núverandi hljóðmön er að hluta til fjarlægð og gert er ráð fyrir hljóðgirðingum í staðinn.

Í gönguleið/gangstétt hverfis megin manar liggur Hnoðraholtslínan sem er 132kV jarðstrengur á vegum Landsnets.

Ákveðnar takmarkanir gilda við jarðstrengi og má hvorki byggja né gróðursetja á 4m öryggissvæði sem er í kringum

jarðstrenginn. Sitthvoru megin við öryggissvæðið er 3,5 m svæði sem er athafnarsvæði. Á athafnarsvæðinu má ekki byggja né raska landi að frátöldum efstu 30 cm nema í samráði við Landsnet.

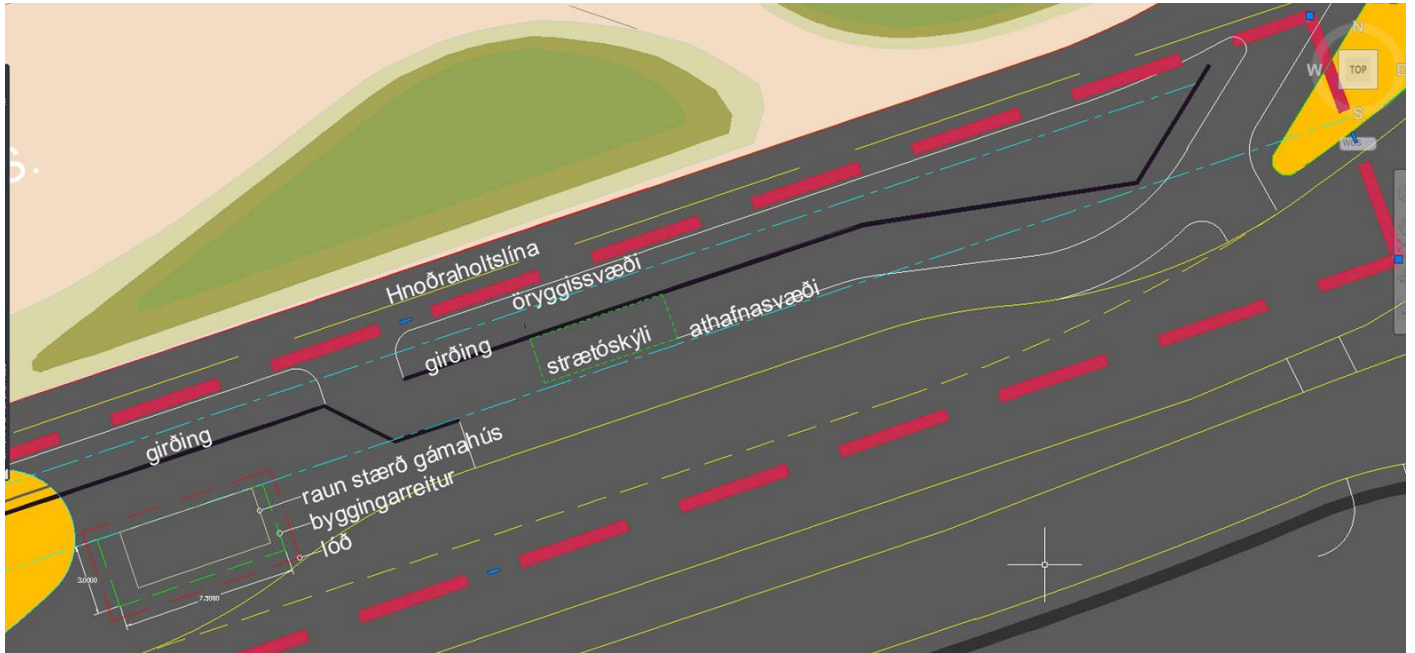

Ný tillaga, uppdrátturinn yrði án útskýringartextans eitthvað af honum kæmi á skýringarmyndina

Með kveðju,



Anna Margrét Tómasdóttir

Verkefnisstjóri
Umhverfis- og skipulagssvið
Norðurbella 2

585 5500
amt@hafnarfjordur.is
hafnarfjordur.is